

## SPD3□□□-WA 串口 IO 控制模块


## 使用操作手册



扫码了解详情

## 一、注意事项

- 任何情况下请勿将本产品在设计极限状态下运行；
- 本产品供电电源为 24V 直流电源，严禁使用 220V 交流电源；
- 本产品应安装在安全场所，外壳极限耐受温度为+85℃；
- 在强磁干扰环境中使用时，信号线建议使用屏蔽电缆；
- 严禁私自拆装、改装或维修本产品；
- 注意本产品接线方法，保证接线正确，避免损坏产品；
- 安装使用前应仔细阅读本说明书，若有疑问，请与本公司技术支持人员联系或者参看相关技术指导视频；
- 在使用中，本产品以外其它部件的损坏，本公司概不负责。
- 请下载最新电子版资料，本说明书内容仅供参考，我们将不断改善用户体验，如技术参数变更，恕不另行通知。

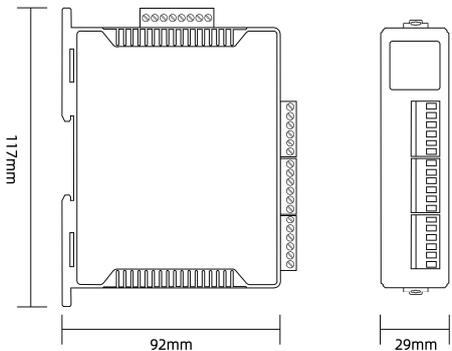

## 二、产品尺寸

- 本型号产品外形尺寸为：**117mm(长) X 92mm(宽) X 29mm(高)**
- 工业级阻燃材质塑料外壳，标准 DIN35 导轨安装。

## 三、使用环境

- 请勿将本产品暴露在过高或过低的温度环境中；
- 周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响；
- 使用环境中不得有对金属、塑料件起严重腐蚀作用的有害物质，请勿在恶劣环境中使用或保存，否则影响产品电性能。
- 工作温度：-40℃~+80℃ 相对湿度：10%~90%RH（不结露）

## 四、售后服务

我们承诺为您提供完善的售后服务和保修政策，产品保修期为三年；在保修期内，如因非人为因素引起的产品故障，我们将为您提供免费的维修或更换服务；因违反操作规定和要求而造成损坏的，需交纳零部件费用和维修费；在保修期满后，继续提供技术支持和帮助，在此期间，更换零部件以成本价提供。

## 五、应用领域



自动化设备



医疗电子



远程监控



过程控制



工业控制



智能制造



智慧仓储



电力工程

## · 产品介绍

SPD 开关量控制模块基于全新一代嵌入式系统精工设计，模块配置有隔离通讯接口，可单独与 PC 或 PLC 通讯，也可以与多个通讯模块组网使用；同时模块配有瞬态抑制电路，能有效抑制各种浪涌脉冲，保护模块在恶劣的环境下可靠工作。

SPD3□□□-WA 系列串口 IO 控制模块，采用标准 MODBUS-RTU 协议，方便与上位机通讯，可实现快速组网，构建监测系统，输出、通讯相互隔离，适用于控制工业现场的多种开关量信号，能满足测量要求较高的工业现场、医疗电子、安防监控、智能楼宇、智能家居、电力监控、过程控制等场合。

该产品需要独立供电，采用 DIN35mm 标准导轨安装方式，现场安装简单，使用灵活，可应对各种现场应用。



## · 技术参数

基本参数	
供电电源	DC12~36V 建议 DC24V 供电
消耗功率	<3.0W
控制间隔	≥50mS
ESD 保护	±15KV
隔离电压	1500VDC
电源保护	电源反接电压<-40V
介电强度	1500VAC/1 分钟（输入、输出）
绝缘电阻	≥100MΩ（输入、输出）
电磁兼容性	符合 GB/T18268.1(IEC61326-1)
适用现场设备	组态软件、PLC、触摸屏、电脑等支持 MODBUS-RTU 协议的设备
输入端	
输入通道	8 路
输入类型	24V 有源信号
响应时间	≤10mS
输出端	
通道数	4 路
输出类型	继电器
响应时间	≤20mS
驱动能力	10A@250VAC；10A@28VDC
驱动负载	阻性负载
控制端	
输出信号	RS-485 通讯信号/以太网
通讯协议	标准 MODBUS-RTU 协议
通讯距离	1200m（RS485 典型值）
环境条件	
工作温度	-40℃~+80℃
储存温度	-40℃~+85℃
相对湿度	10%~90%RH（不结露）
大气气压	80kPa~106kPa

## · 接线端口说明

端口标示	功能说明
VIN	供电电源正端 DC12-36V 输入
0V	供电电源负端
NC	空脚
NC	空脚
NC	空脚
GND	RS-485 通讯信号地线
A+	RS-485 通讯信号正端
B-	RS-485 通讯信号负端
N01	第一路继电器常开点
C01	第一路继电器公共点
N02	第二路继电器常开点
C02	第二路继电器公共点
N03	第三路继电器常开点
C03	第三路继电器公共点
N04	第四路继电器常开点
C04	第四路继电器公共点
NC	空脚
DI1	第一路开关量输入端
DI2	第二路开关量输入端
DI3	第三路开关量输入端
DI4	第四路开关量输入端
DI5	第五路开关量输入端
DI6	第六路开关量输入端
DI7	第七路开关量输入端
DI8	第八路开关量输入端
COM	开关量输入公共端
ETH	以太网接口（可选）

## · 接线与指示

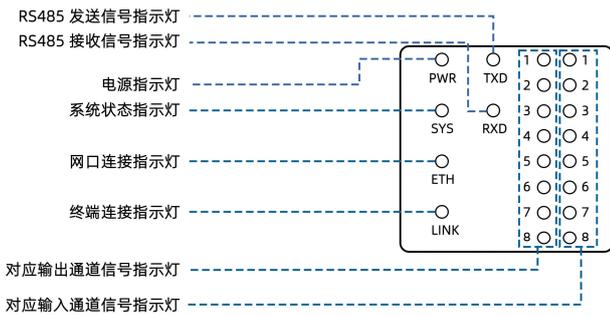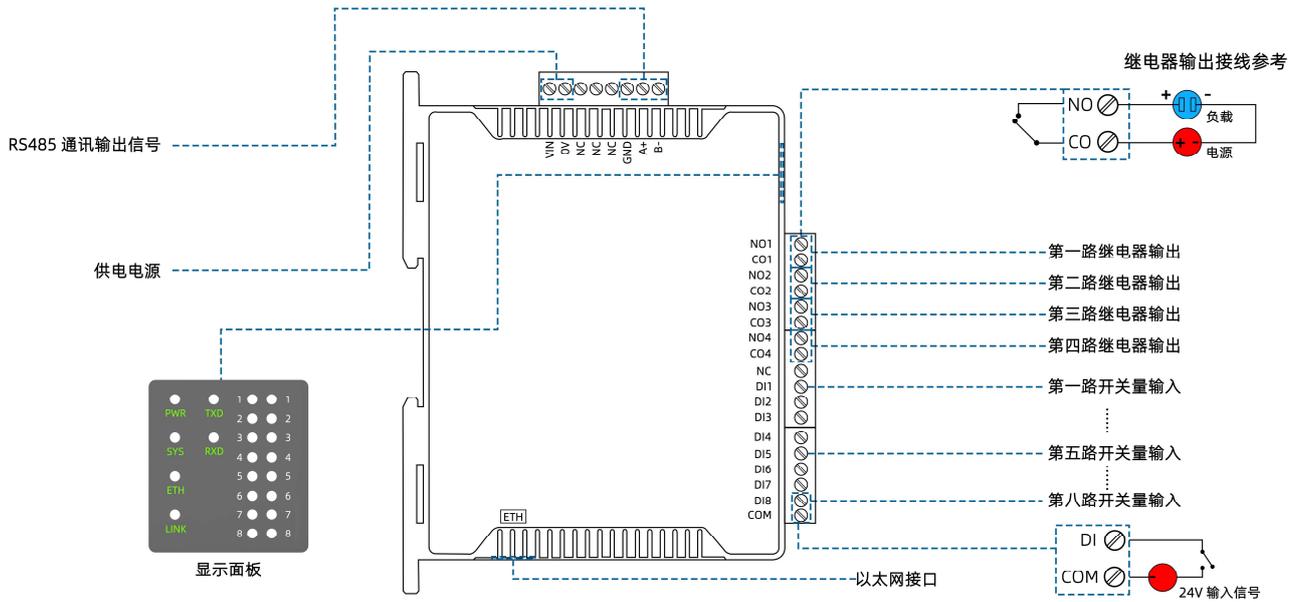


指示灯标示	功能说明
PWR	电源指示灯
SYS	系统状态指示灯, 异常时闪亮
ETH	网口连接指示灯
LINK	终端连接指示灯
TXD	RS485 通讯指示灯, 发送数据时闪亮
RXD	RS485 通讯指示灯, 接收数据时闪亮
左 1-8	对应通道输出指示灯, 信号输出时亮灯
右 1-8	对应通道输入指示灯, 信号输入时亮灯

- 模块版本说明:**
1. 本模块通信方式包含 RS485/ETH/RS485+ETH 三个版本;
  2. 产品带以太网功能的版本, 网口有效;
  3. ETH 具体功能参照串口服务器说明书。

## · 安装说明

本模块采用 DIN35mm 导轨安装方式，导轨应符合标准号为：GB/T19334-2003 的国家标准中 TH35-7.5 型导轨的安装尺寸规范，用户可以很方便的将模块安装在导轨上或拆卸，安装必须稳定牢固；同时本模块在无导轨安装的条件下，也支持螺丝安装方式。

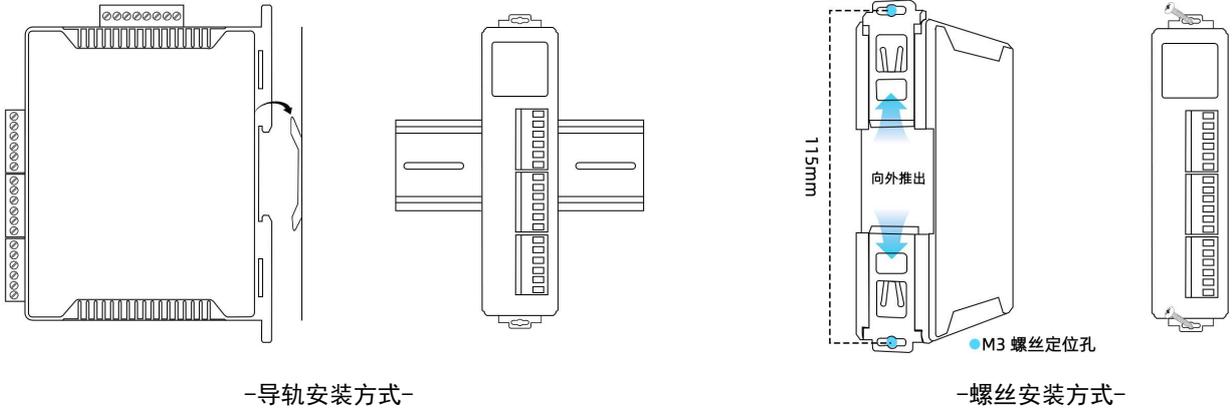

## · 产品命名规则

SPD3840-WA11L 为例：八路开关量输入四路继电器输出控制模块 RS485 通讯功能 模块 DC12-36V 供电 W 外形

SPD	3	84	0	W	A	1	1	L
产品类型	输入输出	DI/DO 通道数	AI 通道数	产品外形	控制类型	隔离等级	通讯方式	供电电源
串口 I/O 控制模块	1 开关输入 2 开关输出 3 输入输出 9 自定义	00-88	0-8	N 外形 K 外形 M 外形 W 外形 F 外形 R 外形 Y 外形 Q 外形	A 继电器 B NPN 输出 C 光电输入 D 光纤输入 E 其它类型	0 无隔离 1 1500V 2 3000V 9 其它等级	0 无通讯 1 RS485 2 ETH 3 RS485+ETH 4 CAN 9 其他通讯	L DC12-36V H AC220V C +12V D +24V

## · 产品型号选择说明

SPD3840-WA11L-BLE: 模块自带蓝牙功能连接终端（默认版本）

SPD3840-WA11L-5G: 模块为 5G 功能连接终端

SPD3840-WA11L-WIFI: 模块为 WIFI 功能连接终端

SPD3840-WA11L: 基础版，无终端连接功能

## · MODBUS-RTU通讯协议

MODBUS-RTU 协议规定了多种功能码以实现不同的功能，本手册对常用功能码进行报文讲解，本模块仅对其中部分功能码进行支持，本模块支持的功能码有：0X01、0X05、0X03、0X04、0X06。

功能码	寄存器地址	功能说明
0X01	0XXXX	读取多个线圈状态（位操作），例如读取继电器或开关量输出当前状态(ON/OFF)
0X02	0XXXX	读取线圈输入状态（位操作），例如读取一组或多组开关量输入的当前状态(ON/OFF)
0X05	0XXXX	写入单个线圈状态（位操作），例如强置继电器或开关量输出的通断状态(ON/OFF)
0X03	4XXXX	读取保持寄存器数据
0X04	4XXXX	读取输入寄存器数据（0X03 可代替）
0X06	4XXXX	写入单个保持寄存器数据
0X10	4XXXX	写入多个保持寄存器数据

## · 通讯参数设置

参数	设定范围	出厂值
通讯地址	1~247	1
波特率	1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200	9600
校验位	无校验、偶校验、奇校验	无校验
停止位	1 个停止位、2 个停止位、0.5 个停止位、1.5 个停止位	1 个停止位

## · 通讯协议说明

该通讯板符合MODBUS RTU总线协议，RS485接口，通讯格式为11位：

1位起始位

8位数据位

1位奇偶校验位

1位停止位（有奇偶校验时），2位停止位（无奇偶校验时）

传送数据类型：Unsigned int

### 有奇偶校验

起始位	1	2	3	4	5	6	7	8	奇偶位	停止位
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

### 无奇偶校验

起始位	1	2	3	4	5	6	7	8	停止位	停止位
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

消息帧发送大于 3.5 个字符时间的停顿间隔开始，传输的第一个域是模块地址，接着是功能码，然后是寄存器地址，再是数据，紧接着是 CRC16 校验，最后一个大于 3.5 个字符时间的停顿间隔结束，帧格式如下图：

起始位	模块地址	功能码	寄存器地址 高字节	寄存器地址 低字节	寄存器数据 高字节	寄存器数据 低字节	CRC16 校验	结束符
大于 3.5 个	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	大于 3.5 个
	1-247	0X03 0X06	0X00	0X01	0X00	0X01	CRC	

## 功能码：0X01

## 1、主机发送报文：

第 1 个字节	第 2 个字节	第 3 个字节	第 4 个字节	第 5 个字节	第 6 个字节	第 7 个字节	第 8 个字节
ADR	0X01	起始地址 高字节	起始地址 低字节	线圈数量 高字节	线圈数量 低字节	CRC 校验 低字节	CRC 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	读取的线圈起始地址		读取的线圈数量		从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和	

## 2、从机接收正确返回报文：线圈状态 0 = OFF 和 1 = ON

1	2	3	4、5	6、7	.....	N-1、N	N+1	N+2
ADR	0X01	线圈状态 字节数	线圈状态 1 数据	线圈状态 2 数据	.....	线圈状态 N 数据	CRC16 校验 低字节	CRC16 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	返回线圈状 态字节数	返回线圈状态数据 (一个线圈状态为两个字节)				从字节 1 到 N 的 CRC16 校验和	

## 功能码：0X02

## 1、主机发送报文：

1	2	3	4	5	6	7	8
ADR	0X02	起始地址 高字节	起始地址 低字节	线圈数量 高字节	线圈数量 低字节	CRC 校验 低字节	CRC 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	读取的线圈输入起始地址		读取的线圈数量		从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和	

## 2、从机接收正确返回报文：线圈状态 0 = OFF 和 1 = ON

1	2	3	4、5	6、7	.....	N-1、N	N+1	N+2
ADR	0X02	线圈状态 字节数	线圈状态 1 数据	线圈状态 2 数据	.....	线圈状态 N 数据	CRC16 校验 低字节	CRC16 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	返回线圈状 态字节数	返回多个线圈输入状态数据				从字节 1 到 N 的 CRC16 校验和	

## 功能码：0X05

## 1、主机发送报文：线圈状态 0 = OFF 和 1 = ON

1	2	3	4	5	6	7	8
ADR	0X05	线圈地址 高字节	线圈地址 低字节	线圈数量 高字节	线圈数量 低字节	CRC 校验 低字节	CRC 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	写入的线圈地址		写入的线圈数量		从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和	

## 2、从机接收正确返回报文：

1	2	3	4	5	6	7	8
ADR	0X05	线圈地址 高字节	线圈地址 低字节	线圈数据 高字节	线圈数据 低字节	CRC 校验 低字节	CRC 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	返回写入的线圈地址		返回线圈状态数据		从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和	

## 功能码：0X03

## 1、主机发送报文：

第 1 个字节	第 2 个字节	第 3 个字节	第 4 个字节	第 5 个字节	第 6 个字节	第 7 个字节	第 8 个字节
ADR	0X03	寄存器起始地址 高字节	寄存器起始地址 低字节	寄存器数量 高字节	寄存器数量 低字节	CRC16 校验 低字节	CRC16 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	读取的寄存器起始地址		读取的寄存器数量		从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和	

## 2、从机接收正确返回报文：

1	2	3	4、5	6、7	.....	N-1、N	N+1	N+2
ADR	0X03	寄存器字节总数	寄存器 1 数据	寄存器 2 数据	.....	寄存器 N 数据	CRC16 校验 低字节	CRC16 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	返回读寄存器字节数	返回多个寄存器数据 (一个寄存器数据为两个字节)				从字节 1 到 N 的 CRC16 校验和	

## 功能码：0X06

## 1、主机发送报文：

1	2	3	4	5	6	7	8
ADR	0X06	寄存器地址 高字节	寄存器地址 低字节	寄存器数据 高字节	寄存器数据 低字节	CRC 校验 低字节	CRC 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	要写入的寄存器地址		要写入的寄存器数据		从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和	

## 2、从机接收正确返回报文：

1	2	3	4	5	6	7	8
ADR	0X06	寄存器地址 高字节	寄存器地址 低字节	寄存器数据 高字节	寄存器数据 低字节	CRC 校验 低字节	CRC 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	返回写入的寄存器地址		返回写入的寄存器数据		从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和	

## 功能码：0X10

## 1、主机发送报文：

1	2	3、4	5、6	7	8、9	10、11	.....	N-1、N	N+1	N+2
ADR	0X10	寄存器起始地址	寄存器数量	寄存器数据字节数	寄存器 1 数据	寄存器 2 数据	.....	寄存器 N 数据	CRC 校验	CRC 校验
模块地址 (1~247)	功能码	写入的寄存器起始地址	写入的寄存器数量	写入的寄存器数据字节数	写入的多个寄存器数据 (一个寄存器数据为两个字节)				从字节 1 到 N 的 CRC16 校验和	

## 2、从机接收正确返回报文：

1	2	3	4	5	6	7	8
ADR	0X10	寄存器起始地址 高字节	寄存器起始地址 低字节	寄存器数量 高字节	寄存器数量 低字节	CRC 校验 低字节	CRC 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	返回写入的寄存器起始地址		返回写入的寄存器数量		从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和	

## · 寄存器定义表

PLC 地址	寄存器地址 HEX	功能定义	读写属性	取值范围及说明
00000		第一路继电器输出控制	位操作	0xFF00: 继电器闭合 0x0000: 继电器断开 0x5500: 继电器翻转
00001		第二路继电器输出控制	位操作	与第一路取值参数相同
00002		第三路继电器输出控制	位操作	与第一路取值参数相同
00003		第四路继电器输出控制	位操作	与第一路取值参数相同
00004		第五路继电器输出控制	位操作	与第一路取值参数相同
00005		第六路继电器输出控制	位操作	与第一路取值参数相同
00006		第七路继电器输出控制	位操作	与第一路取值参数相同
00007		第八路继电器输出控制	位操作	与第一路取值参数相同
10000		第一路输入信号采集	位操作	0: 断开, 无信号 1: 闭合, 有信号
10001		第二路输入信号采集	位操作	与第一路取值参数相同
10002		第三路输入信号采集	位操作	与第一路取值参数相同
10003		第四路输入信号采集	位操作	与第一路取值参数相同
10004		第五路输入信号采集	位操作	与第一路取值参数相同
10005		第六路输入信号采集	位操作	与第一路取值参数相同
10006		第七路输入信号采集	位操作	与第一路取值参数相同
10007		第八路输入信号采集	位操作	与第一路取值参数相同
40083	52	通讯地址	读写	1~247
40084	53	波特率	读写	0: 1200bps 1: 2400bps 2: 4800bps 3: 9600bps 4: 14400bps 5: 19200bps 6: 38400bps 7: 56000bps 8: 57600bps 9: 115200bps
40085	54	校验位	读写	0: 无校验 1: 偶校验 2: 奇校验
40086	55	停止位	读写	0: 1 个停止位 1: 0.5 个停止位 2: 2 个停止位
40087	56	设备号 1	只读	0~65536
40088	57	设备号 2	只读	0~65536
40089	58	固件版本	只读	0~65536
40090	59	设备类别	只读	0~65536

## · 控制器输出状态

控制继电器：0x05			
第一路继电器闭合	01 05 00 00 FF 00 8C 3A	第二路继电器闭合	01 05 00 01 FF 00 DD FA
第一路继电器断开	01 05 00 00 00 00 CD CA	第二路继电器断开	01 05 00 01 00 00 9C 0A
第一路继电器翻转	01 05 00 00 55 00 F2 9A	第二路继电器翻转	01 05 00 01 55 00 A3 5A
第三路继电器闭合	01 05 00 02 FF 00 2D FA	第四路继电器闭合	01 05 00 03 FF 00 7C 3A
第三路继电器断开	01 05 00 02 00 00 6C 0A	第四路继电器断开	01 05 00 03 00 00 3D CA
第三路继电器翻转	01 05 00 02 55 00 53 5A	第四路继电器翻转	01 05 00 03 55 00 02 9A
读取继电器状态：0x01 0 代表继电器断开 1 代表继电器闭合			
主机发送	01 01 00 FF 00 01 CD FA	读取继电器状态	
模块返回	01 01 01 00 51 88	全部继电器断开	
主机发送	01 01 00 FF 00 01 CD FA	读取继电器状态	
模块返回	01 01 01 01 90 48	第一路继电器闭合，其余继电器断开	

## · 控制器输入状态

读取输入信号状态：0x02 0 代表断开，无信号 1 代表闭合，有信号		
主机发送	01 02 00 00 00 01 B9 CA	读取第一路输入信号状态
模块返回	01 02 01 00 A1 88	第一路输入信号状态：断开，无信号
主机发送	01 02 00 00 00 08 79 CC	读取八路输入信号状态
模块返回	01 02 01 00 A1 88	八路输入信号状态：全都断开，无信号